


Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата

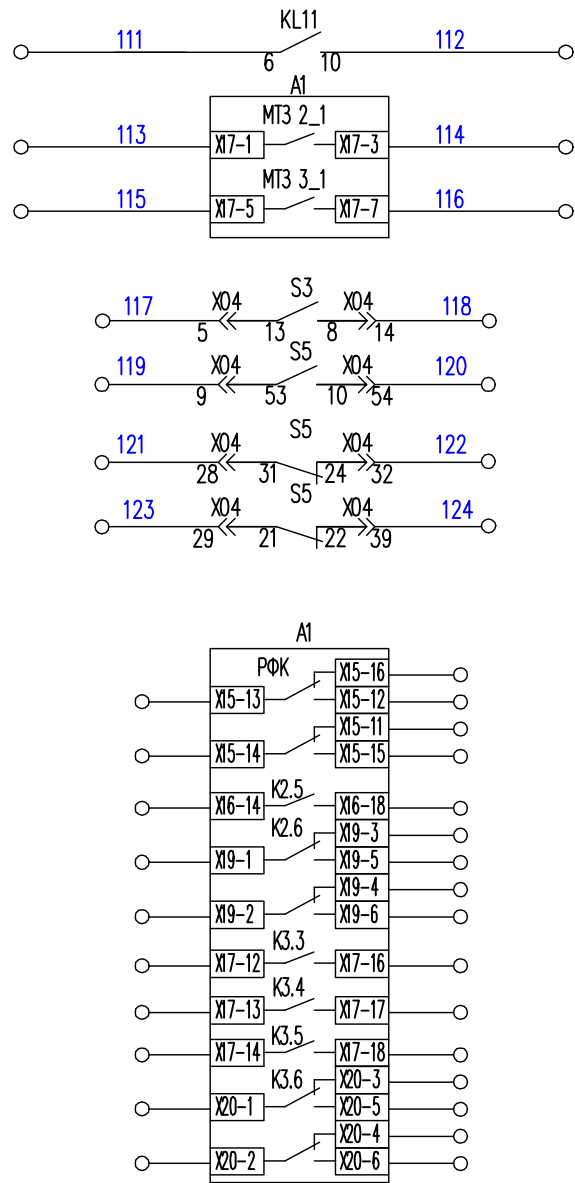

Предупредительная сигнализация	Резерв
Срабатывание МТЗ	
Срабатывание ТО	
Резервные контакты выключателя	
Резервные выходы защиты	

N n/n	Обозначение	Наименование и тип	Кол-во	Примечание
	A1	Устройство защиты TOP 200-Л 22 2632	1	ИЦ "Бреслер"
	PIK	Счетчик СЭТ 4ТМ 03.03	1	
	SC	Испытательная клеммная колодка ИКК	1	
	TA1, TA2, TA3	Трансформатор тока 5P, 5R/5R (просный лист)	3	
	H51	Указатель напряжения с емкостями изоляторами	1	
	Q1	Выключатель вакуумный VD4 10 кВ	1	
	SBT	Кнопка управления красная 2X	1	отключение
	SBC	Кнопка 1з, зеленая	1	включение
	SAC1, SA2	Переключатель	2	
	SA1SA2	Переключатель	2	
	A3	Устройство дуговой защиты ДУГА-0	1	
	Y81	Электромагнит блокировочный, =220В	1	
	KL11, KL12	Пром. реле CR-M 4с/о	2	ABB
	Ж, 4R	Резистор 25 Вт 4,3 кОм	2	
	HL1, HL2	Лампа индикаторная	2	
	S7P, S7W, S7S	Выключатель концевой	3	
	S7.4, S7.5	Выключатель концевой	2	
	S7.2, S7.2.1, S7.3, S7.3.1	Выключатель концевой	4	
	H21, H23	Указатель положения NEF30-WP; 220V DC	2	мнемосхема
	H22	Указатель положения NEF30-WPW, 220V DC	1	
	SF1, SF2	Выключатель автоматический CLS6-C2/2-DC 2P, C 2A, со вспомогательным контактом Z-NHK (2 шт.)	2	
	SF3	Выключатель автоматический 4A, со вспомогательным контактом (2 шт.)	1	
	RK1, RK2, RK3	Обогреватель 100W 230VAC	3	обогрев
	SC1	Переключатель	1	освещение
	EL1, EL2, EL3	Лампа освещения 220 В	3	освещение
	XD	Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3	1	